
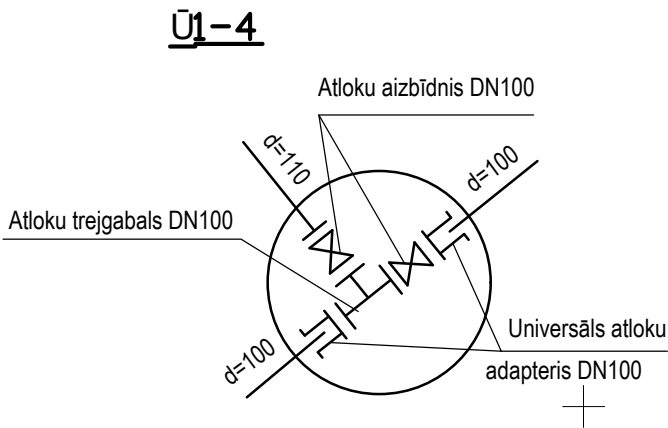


Caurules teknes atzīme	93,88	93,95	94,00	94,33	94,80
Proj. zemes atzīme	95,68	96,35	95,60	95,90	96,40
Esoša zemes atzīme	95,68	96,35	95,60	95,90	96,40
Slīpums	0,001	89,65		0,016	50,33
Garums		40,52	49,13	20,82	29,51
Attālums					
Caurule		PE plastmasas ūdensvada caurules PN10, De 110 mm			
Pamatojums		Smilts pabērums un apbērums, max. frakc. 16 mm, min h=300 mm			
Aku Nr.	Ū1-2	Ū1-3	"7"	"8"	Ū1-4

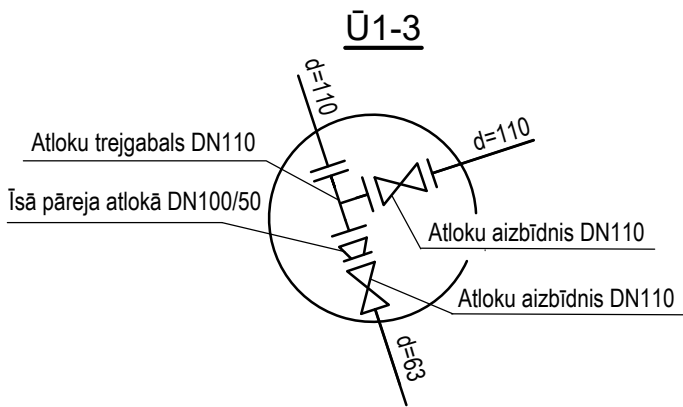

Allažu pamatskolas ūdensapgāde un kanalizācija Siguldas novada Allažu pagastā					Obj. Nr.02-18		
					ŪKT		
BPV	J.Gāga			Ūdensvada garenprofils Ū1-2 līdz Ū1-4	Stadija	Lapa	Lapu sk.
Sertifikāts	3-01042				BP	12	
Projekt.	P.Jurkāns				SIA "Saltavots"		