


Caurules teknes atzīme	92,70	92,53	92,45	92,39 93,90	94,55
Proj. zemes atzīme	95,70	95,80	95,70	95,70	96,60
Esoša zemes atzīme	95,70	95,80	95,70	95,70	96,60
Slīpums	0,004				0,001
Garums	77,10				
Attālums	42,65	20,18	14,27	67,53	
Caurule	Sadzīves kanalizācijas PP uznavu caurules OD200 klase SN8			PE spiediena caurule spiedkanalizācijai 110x6,68 PN10	
Pamatojums	Smilts pabērums un apbērums, max. frakc. 16 mm, min h=300 mm				
Aku Nr.	K1-7	K1-8	K1-9	KSS	K1-10

K1-10

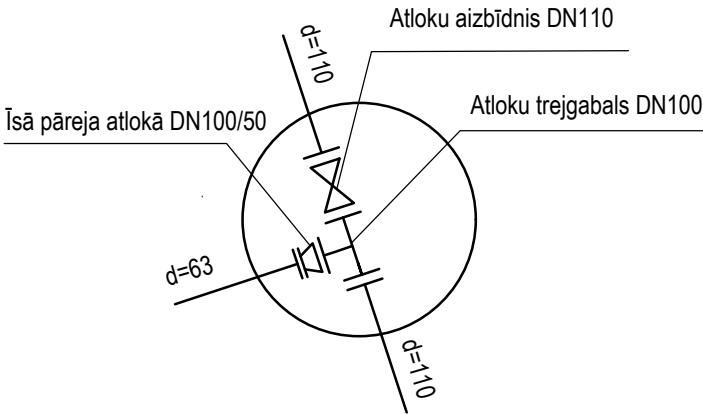

Allažu pamatskolas ūdensapgāde un kanalizācija Siguldas novada Allažu pagastā					Obj. Nr.02-18		
					ŪKT		
BPV	J.Gāga			Kanalizācijas garenprofils K1-7 līdz K1-10	Stadija	Lapa	Lapu sk.
Sertifikāts	3-01042				BP	7	
Projekts	P.Jurkāns				SIA "Saltavots"		