


Mhor 1:500
Mvert 1:100

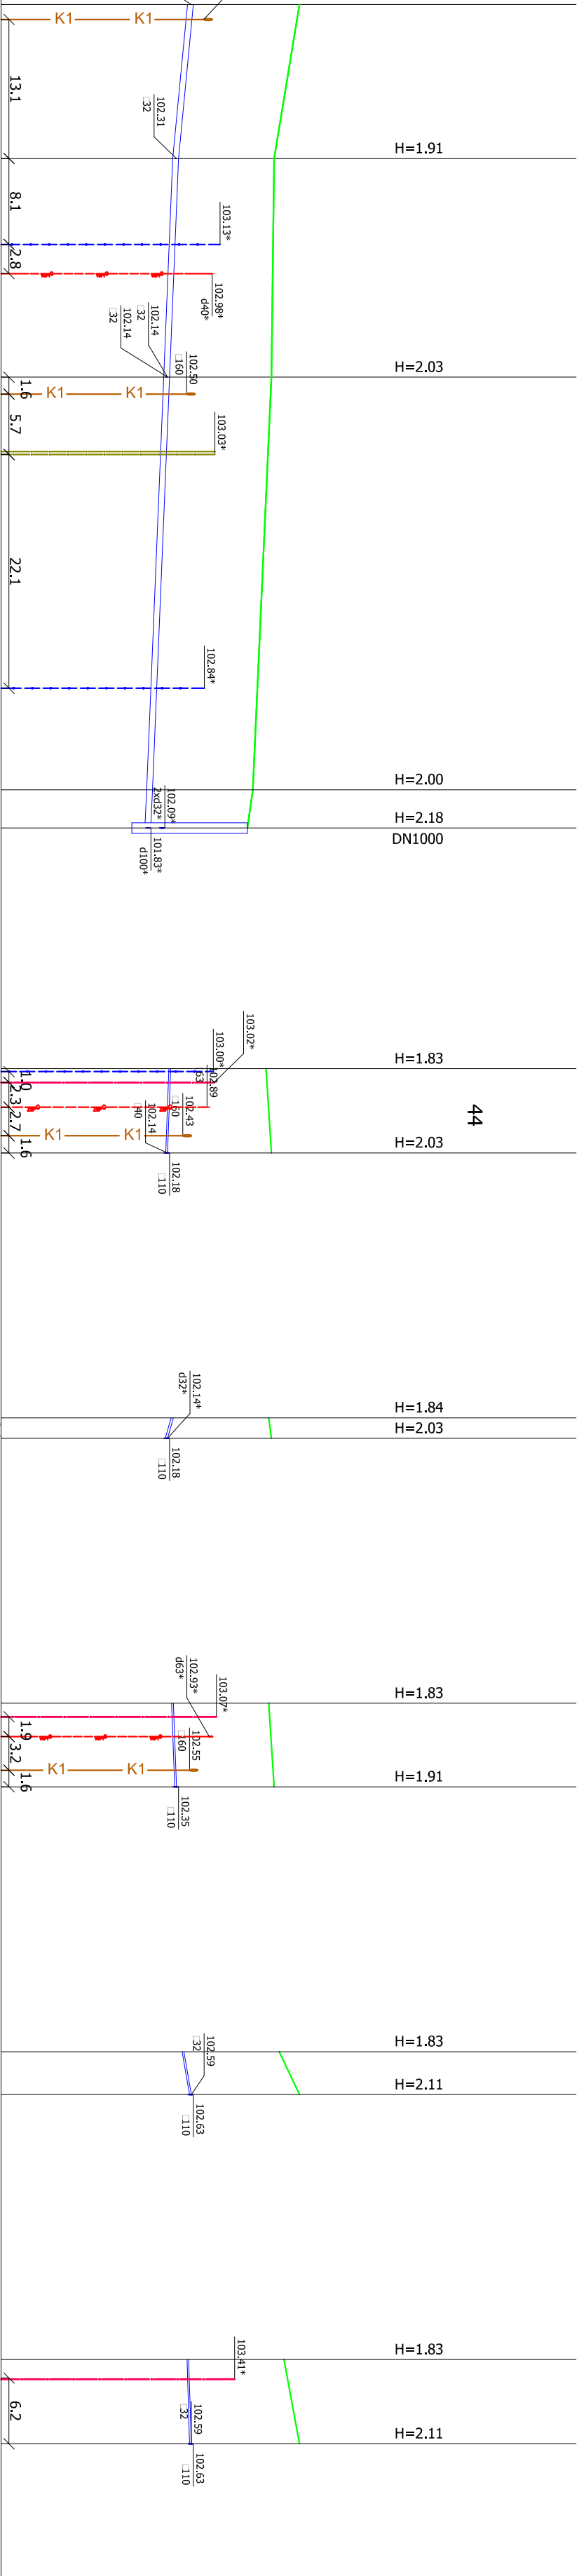

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	U1-15	U1-18	U1-21	U1-23	UA-2	U1-22	U1-21	U1-20	U1-21	U1-19	U1-18	U1-16	U1-15	U1-17	U1-15
ESOĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	104.63	104.15	104.10	103.75	103.65	104.00	104.10	104.05	104.10	104.05	104.15	104.25	104.63	104.34	104.63
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	104.63	104.15	104.10	103.75	103.65	104.00	104.10	104.05	104.10	104.05	104.15	104.25	104.63	104.34	104.63
CAURULES VIRSAS ATZĪME (m)	102.63	102.35	102.18	101.86	101.83	102.20	102.14	102.25	102.14	102.25	102.31	102.45	102.59	102.54	102.59
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	2.11	1.91	2.03	2.00	1.93	1.83	1.99	1.84	2.00	1.83	1.87	2.07	2.07	1.83	2.07
SLĪPUMS	14.5	0.0193	63.2	0.0082	7.9	0.0075	1.9	0.0569	0.0076	7.9	0.0345	4.1	0.0063	7.9	7.9
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PE100-RC 110 - 77.7m														
PAMATNES SAGATAVOANA	Smitis pabejums 15cm; max frakcija 16mm														
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	14.5	20.6	38.9	3.6	7.9	1.9	7.9	4.1	7.9	4.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
IZTAISNOTĀS TRASES PLĀNS															

Piezīmes:

- Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
- Trasējās sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un trasējās aizbēvēšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavoēju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
- Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, jāņem vērā garenprofils pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sākaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m;
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
- Augstuma atzīmju precizēšana pieņemotuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
- Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
- Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrtuma āka
- Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē, šķērsojuma vietā veikt skatrakumu.

Pasūtītājs: SIA "Saltavots"				Objekts: "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Pīlādžu ielā, Pelītes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā"			
Laišgājais iela 8B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150				Adrese: Pīlādžu iela, Pelītes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā			
				Lapas nosaukums:			
				Ūdensvada U1 garenprofils			
Būvpr. dal. vad. I. Timofejevs				Līguma nr.: P2019-25			
Izstrādātāja	I. Timofejevs			Arhīva nr.: P2019-25			
				M 1:500/ 1:100			
				Stadija			
				BP			
				Marka			
				Ras. Nr.			
				3			



SIA DDP
Eduarda Smiļņa 20A-20
Rīga, LV-1002
Reģ. Nr. 40103584918