


Virszemes tipa hidrants

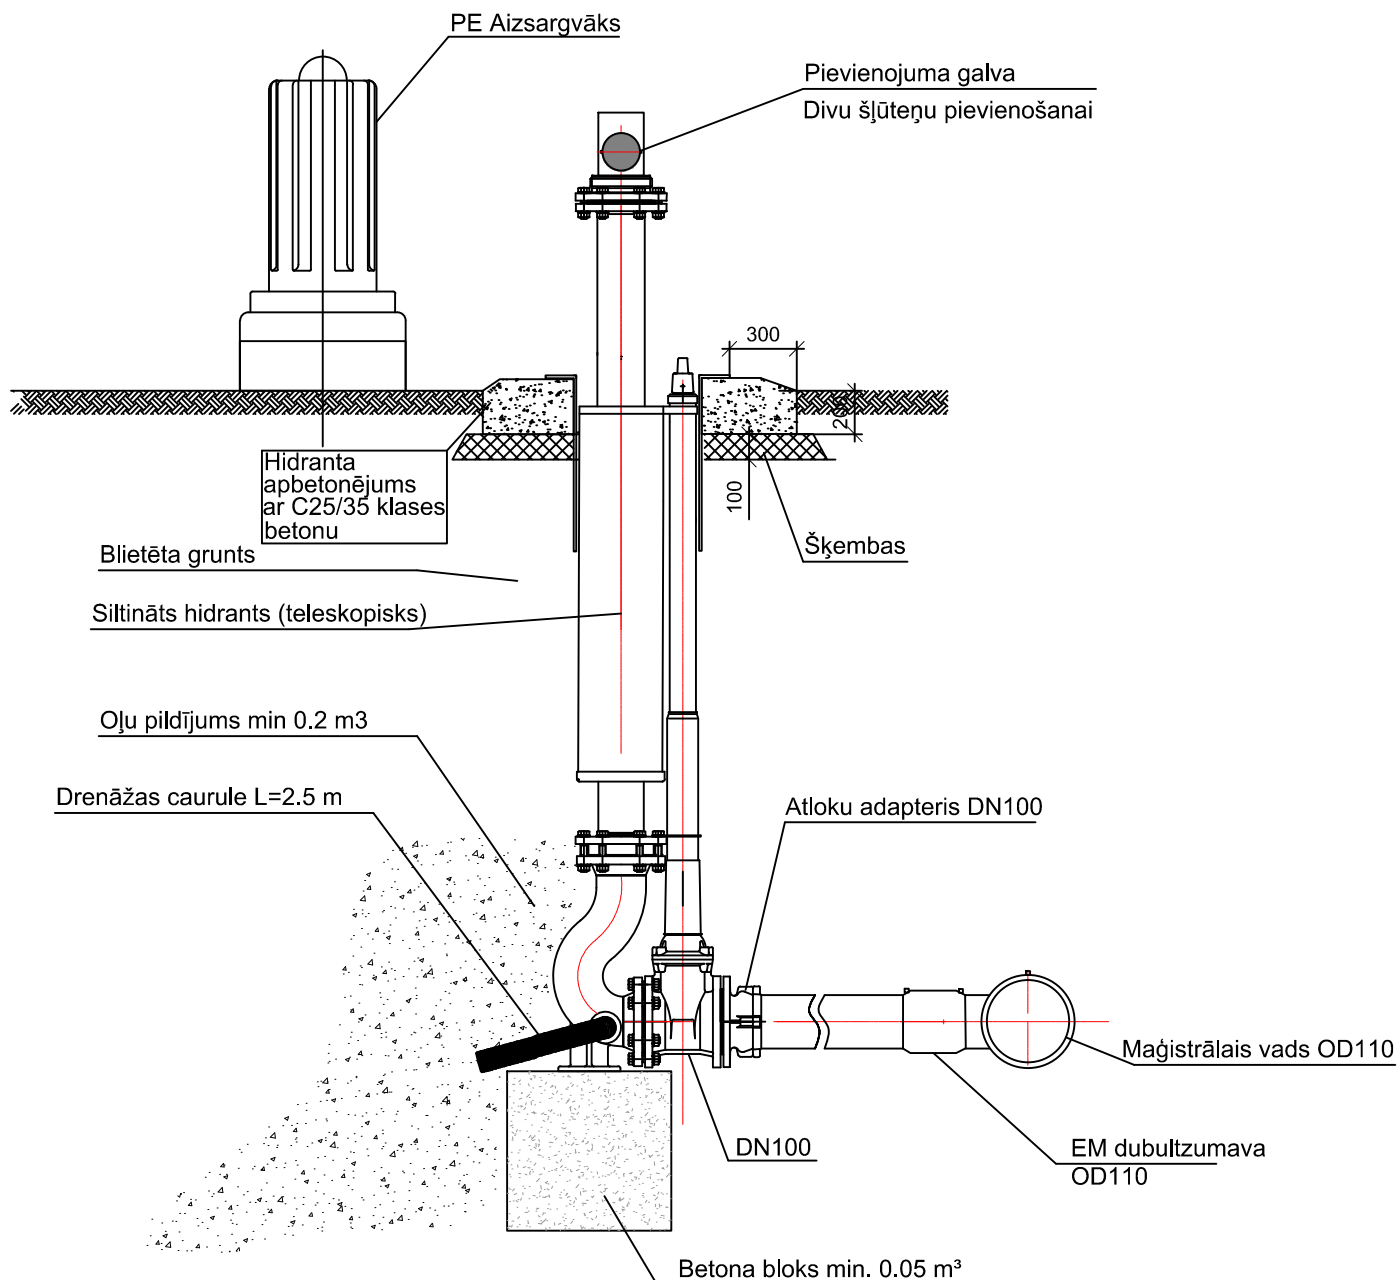

PIEZĪMES:

1. Hidrantiem jāatbilst LVS EN 14339:2007 un LVS-EN 14384:2007
2. Hidrantu atrašanās vieta jāapzīmē ar informatīvo plāksnīti, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Līdzfinansētājs:



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolatsia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"

Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150



SIA "SALTAVOTS"
Ūdensapgāde un kanalizācija

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2019 08/KF
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.	""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārtā", 2.posms"	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		10.2019.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Ugunsdzēsības hidrants	LAPAS NR.:	26
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	34
					MĒROGS:	b/m
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
FAILS:						