



Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

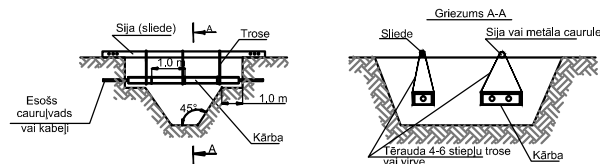

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

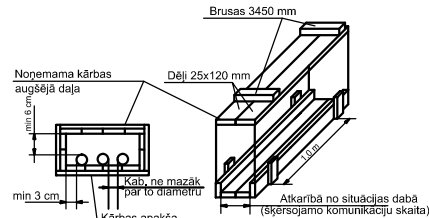

Drenu sistēmu atjaunošanas risinājums


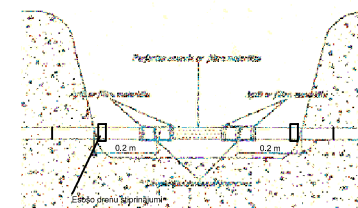


Piezīmes:

1. Ja šaurākā sabojāto/šķersojamo drenāžu 0.3 m uz katru pusi (atkarībā no drenāžas materiāla).
2. Nedrīkst izmantot cauruli ar mazāku diametru nekā esošā drenāža.

Šķērsojošo drenu cauruļu aizsardzība būvgrāvī


Pirms komunikāciju izbūves

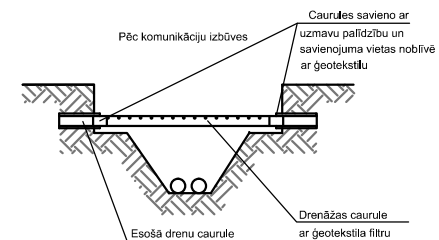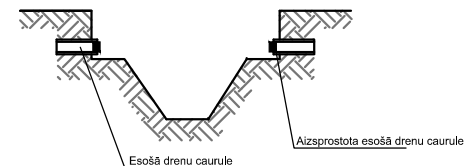


PIEZĪMES :

1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšūrtēt esošās drenu caurules. Veikt to nosprostošanu, stiprināt esošās drenu caurules.
2. Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli šķērsojas ar esošām drenu sistēmām, esošās drenu caurules jānomaina uz jaunām drenāžas caurulēm ar geotekstila filtru. Savienojuma vietas jānoblīvē ar geotekstilu.
4. Ievērot VSIA "Zemkopības ministrija nekustamie īpašumi" tehnisko noteikumu prasības.
5. Nodrošināt sertificēta meliorācijas speciālista uzraudzību šķērsojot un atjaunojot drenāžas kolektoros.


Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

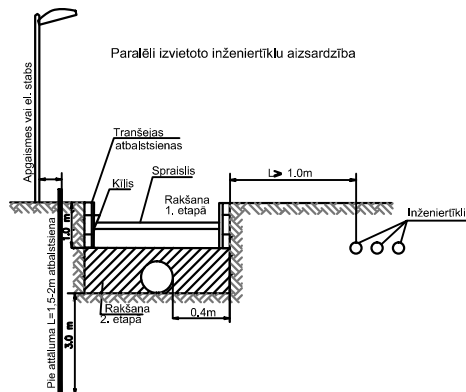

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

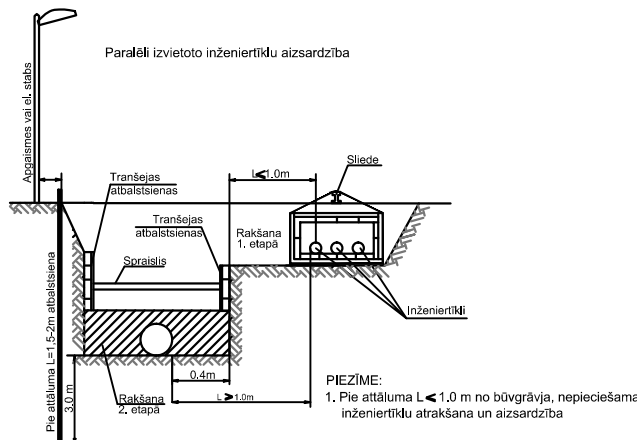


Paralēli izvietotā gāzesvada aizsardzība

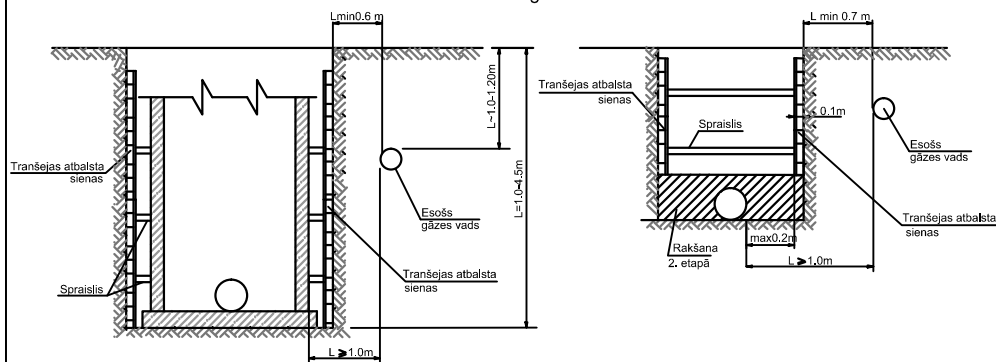

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšūrtēt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
2. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
3. Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošām gāzes vadām tuvāk par 1.5 m, darbi veicami šaurajā tranšejā (platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums ~1.8m (tranšejas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.
4. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.
5. Jāievēro iesaistīto institūciju tehniskajos noteikumos noteiktas, ja ir prasība (piemēram sakaru kabeļiem) jāuzstāda paliekošas aizsargcaulas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀJIS:				PASŪSTĀJIS:	
EL Ekolot sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 L.Priekš 30a att.554-2646		SIA "Sallavots" Reģ. Nr. 40103055793, Laksdālgas iele 9B, Sigulda LV-2150			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS	PASŪSTĀJUMA NUMURS
BUVPRĒZVAD.	T.Logrova		10.2019.	"Udenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas noteikumu glomerācijā V kārtā, 2.posms"	SA 2019 08/KF
IZSTRĀDĀJĀJ	J.Macijevskis		10.2019.		BP
					MARKA
					DOP
					LAPAS NR.
					8
					KOPEĻO LAPU SKAITS
					17
					MĒROGS
					b/m
					ARHĪVA REĢ. NUMURS
				

