

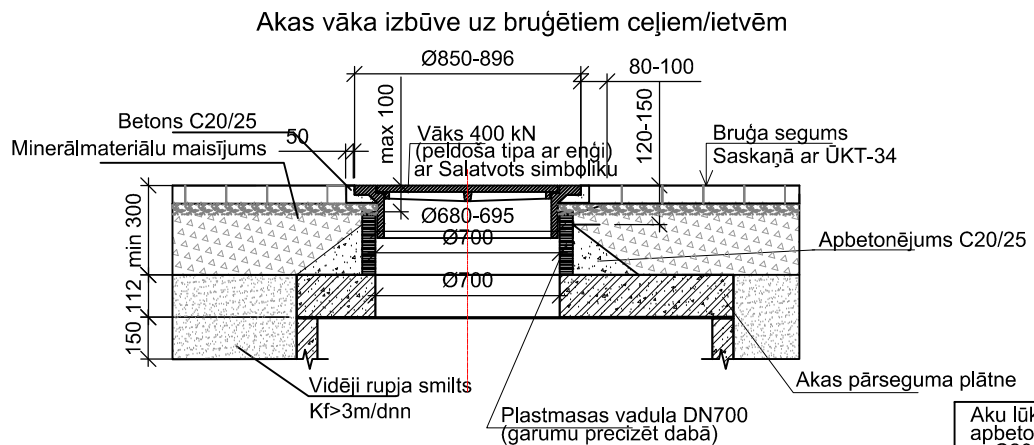
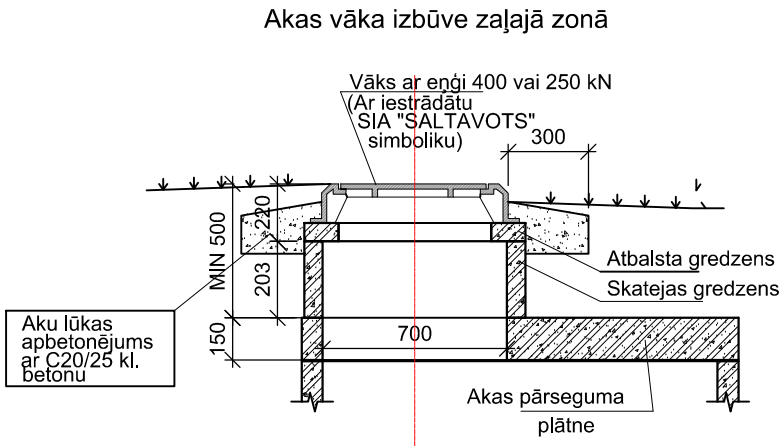
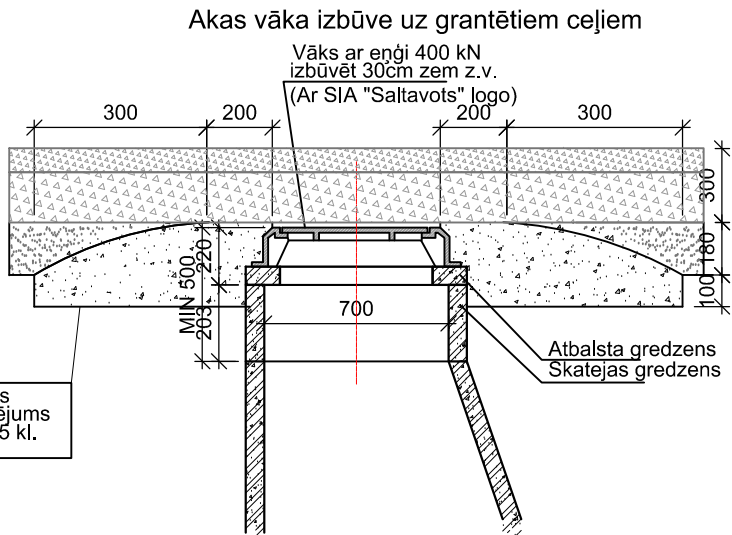
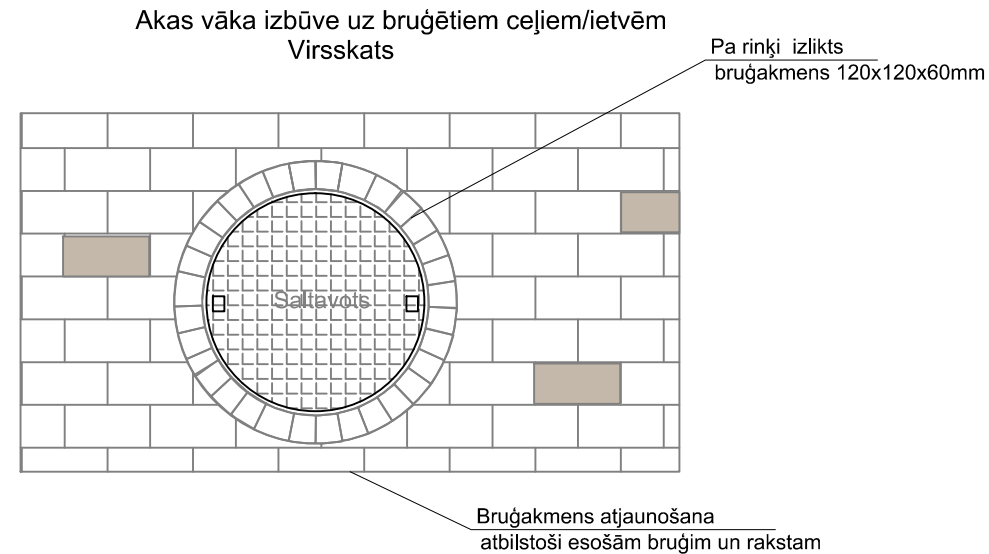


Piezīme: 1. Akas vāku izbūvēt tā, lai tā atvēršana būtu pa satiksmes plūsmu

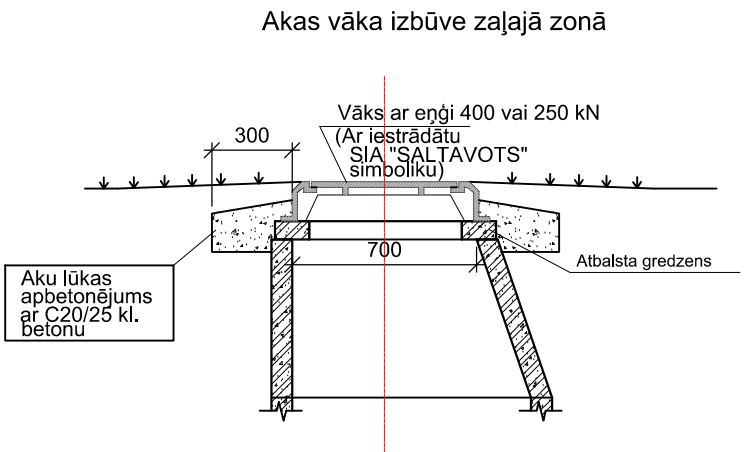

Piezīme: 1. Akas vāku izbūvēt tā, lai tā atvēršana būtu pa satiksmes plūsmu

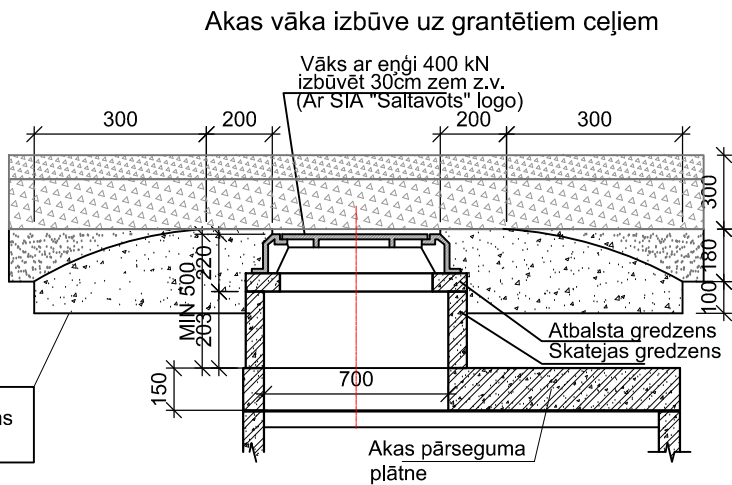

- Piezīmes
1. Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124 un SIA "Saltavots" prasībām.
  2. Peldošās lūkas betona akām- ar enģi un fiksācijas atspēri - h= 234mm, 400 kN.
  3. Aku pārseguma plātnes un lūkas ielas braucamajā daļā izvietojamas ņemot vērā transporta kustības virzienus un tranporta izvietojumu ielas daļām, kā arī iespējamos ceļa līdzināšanas (greiderēšanas) virzienus.
  4. Aku lūkām zaļajā zonā var izmantot 250 kN vai 400KN lūkas ar SIA "Saltavots" logotipu.

Līdzfinansētājs:



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL

Ekolat sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"

Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150

SIA "SALTAVOTS"

Ūdensapgāde un kanalizācija

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2019 08/KF
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.	""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārtā", 2.posms"	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		10.2019.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS:  Dzelzbetona kanalizācijas aku vāki	LAPAS NR.:	32
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	34
					MĒROGS:	b/m
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....
FAILS:						