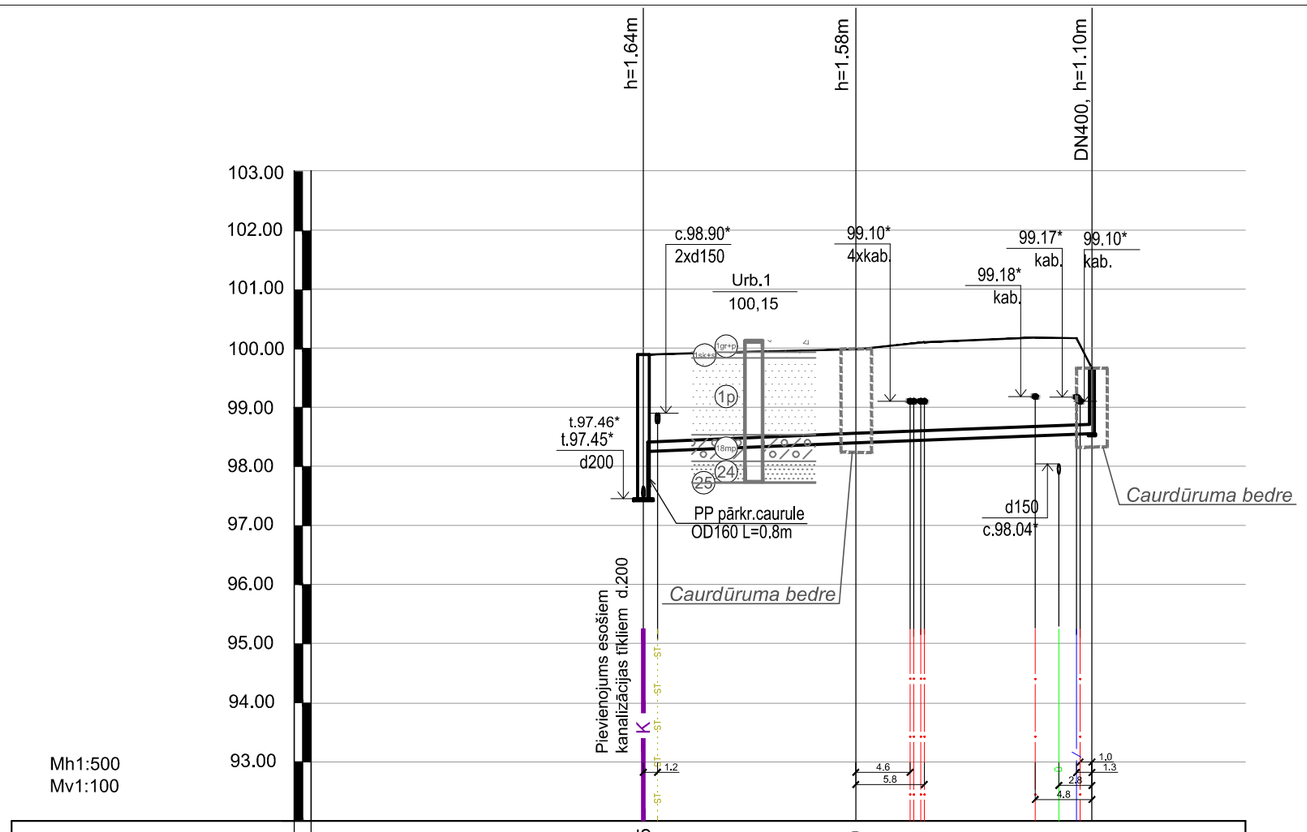

Mh1:500
Mv1:100

CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	98.25	98.40	98.44 / 98.52 / 98.54 / 98.56
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2	99.89	99.98	100.10 / 100.18 / 100.17 / 99.66
ESOŠA ZEMES ATZĪME, m	3	99.89	99.98	100.10 / 100.18 / 100.17 / 99.66
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PP, 8kN/m2, OD/ID 160/6.0mm		PE100, SDR17 OD/DN 160/ 9.5 mm, PN10 ar PP aizsargslāni
PAMATNE	5	SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU UKT-23		IZBŪVE AR CAURDŪRUMA METODI
KRITUMS / GARUMS, m	6	0.008 / 18.0		0.008 / 20.0
ATTĀLUMS, m	7	18.0		20.0
AKAS UN PUNKTI	8	Zie-EK-1	Zie-KM-1	Zie-K1-1

Paskaidrojumi:
1. urbums - inženierģeoloģiskais griezums
(izvietojuma shēma lapā UKT-7 un vispārīgā daļā)

1gr+p	Uzbērta grunts - grantaina smilts ar putekļu piejaukumu, tumši pelēka
1sk+s	Uzbērta grunts - dolomīta šķembu un smilts maisījums, gaiši brūns, d=0-40mm
1p	Pārrakta/uzbērta grunts - putekļaina smilts ar atsevišķu būvgružu piejaukumu, pelēkbrūna
18mp	Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska, vietām irdena, gaiši sārti brūna
24	Dolomītmilti, putekļaini, gaiši pelēki
25	Dolomīts, gaiši pelēks

PIEZĪMES:

1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. PE un PP caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.
3. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
4. Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot vai atsūknēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
6. Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
7. Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšejum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
8. Vietās, kur atklājas nelabvelīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
9. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
10. Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Līdzfinansētājs:
NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020
EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
EL Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.
IZSTRĀDĀJA	N.Zile		10.2019.

FAILS:

PASŪTĪTĀJS:
SIA "Saltavots"
Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150
SIA "SALTAVOTS" Ūdensapgāde un kanalizācija

PROJEKTS: ""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta", 2.posms"	PASŪTĪJUMA NUMURS: SA 2019 08/KF
	STADIJA: BP
	MARKA: UKT
	LAPAS NR.: 18
RASĒJUMS: Kanalizācijas K1 garenprofils (Ziedu iela)	KOPĒJO LAPU SKAITS: 34
	MĒROGS: Mh1:500 Mv1:100
	ARHĪVA REĢ. NUMURS: .....