


Tipveida kanalizācijas dzelzsbetona skatakas

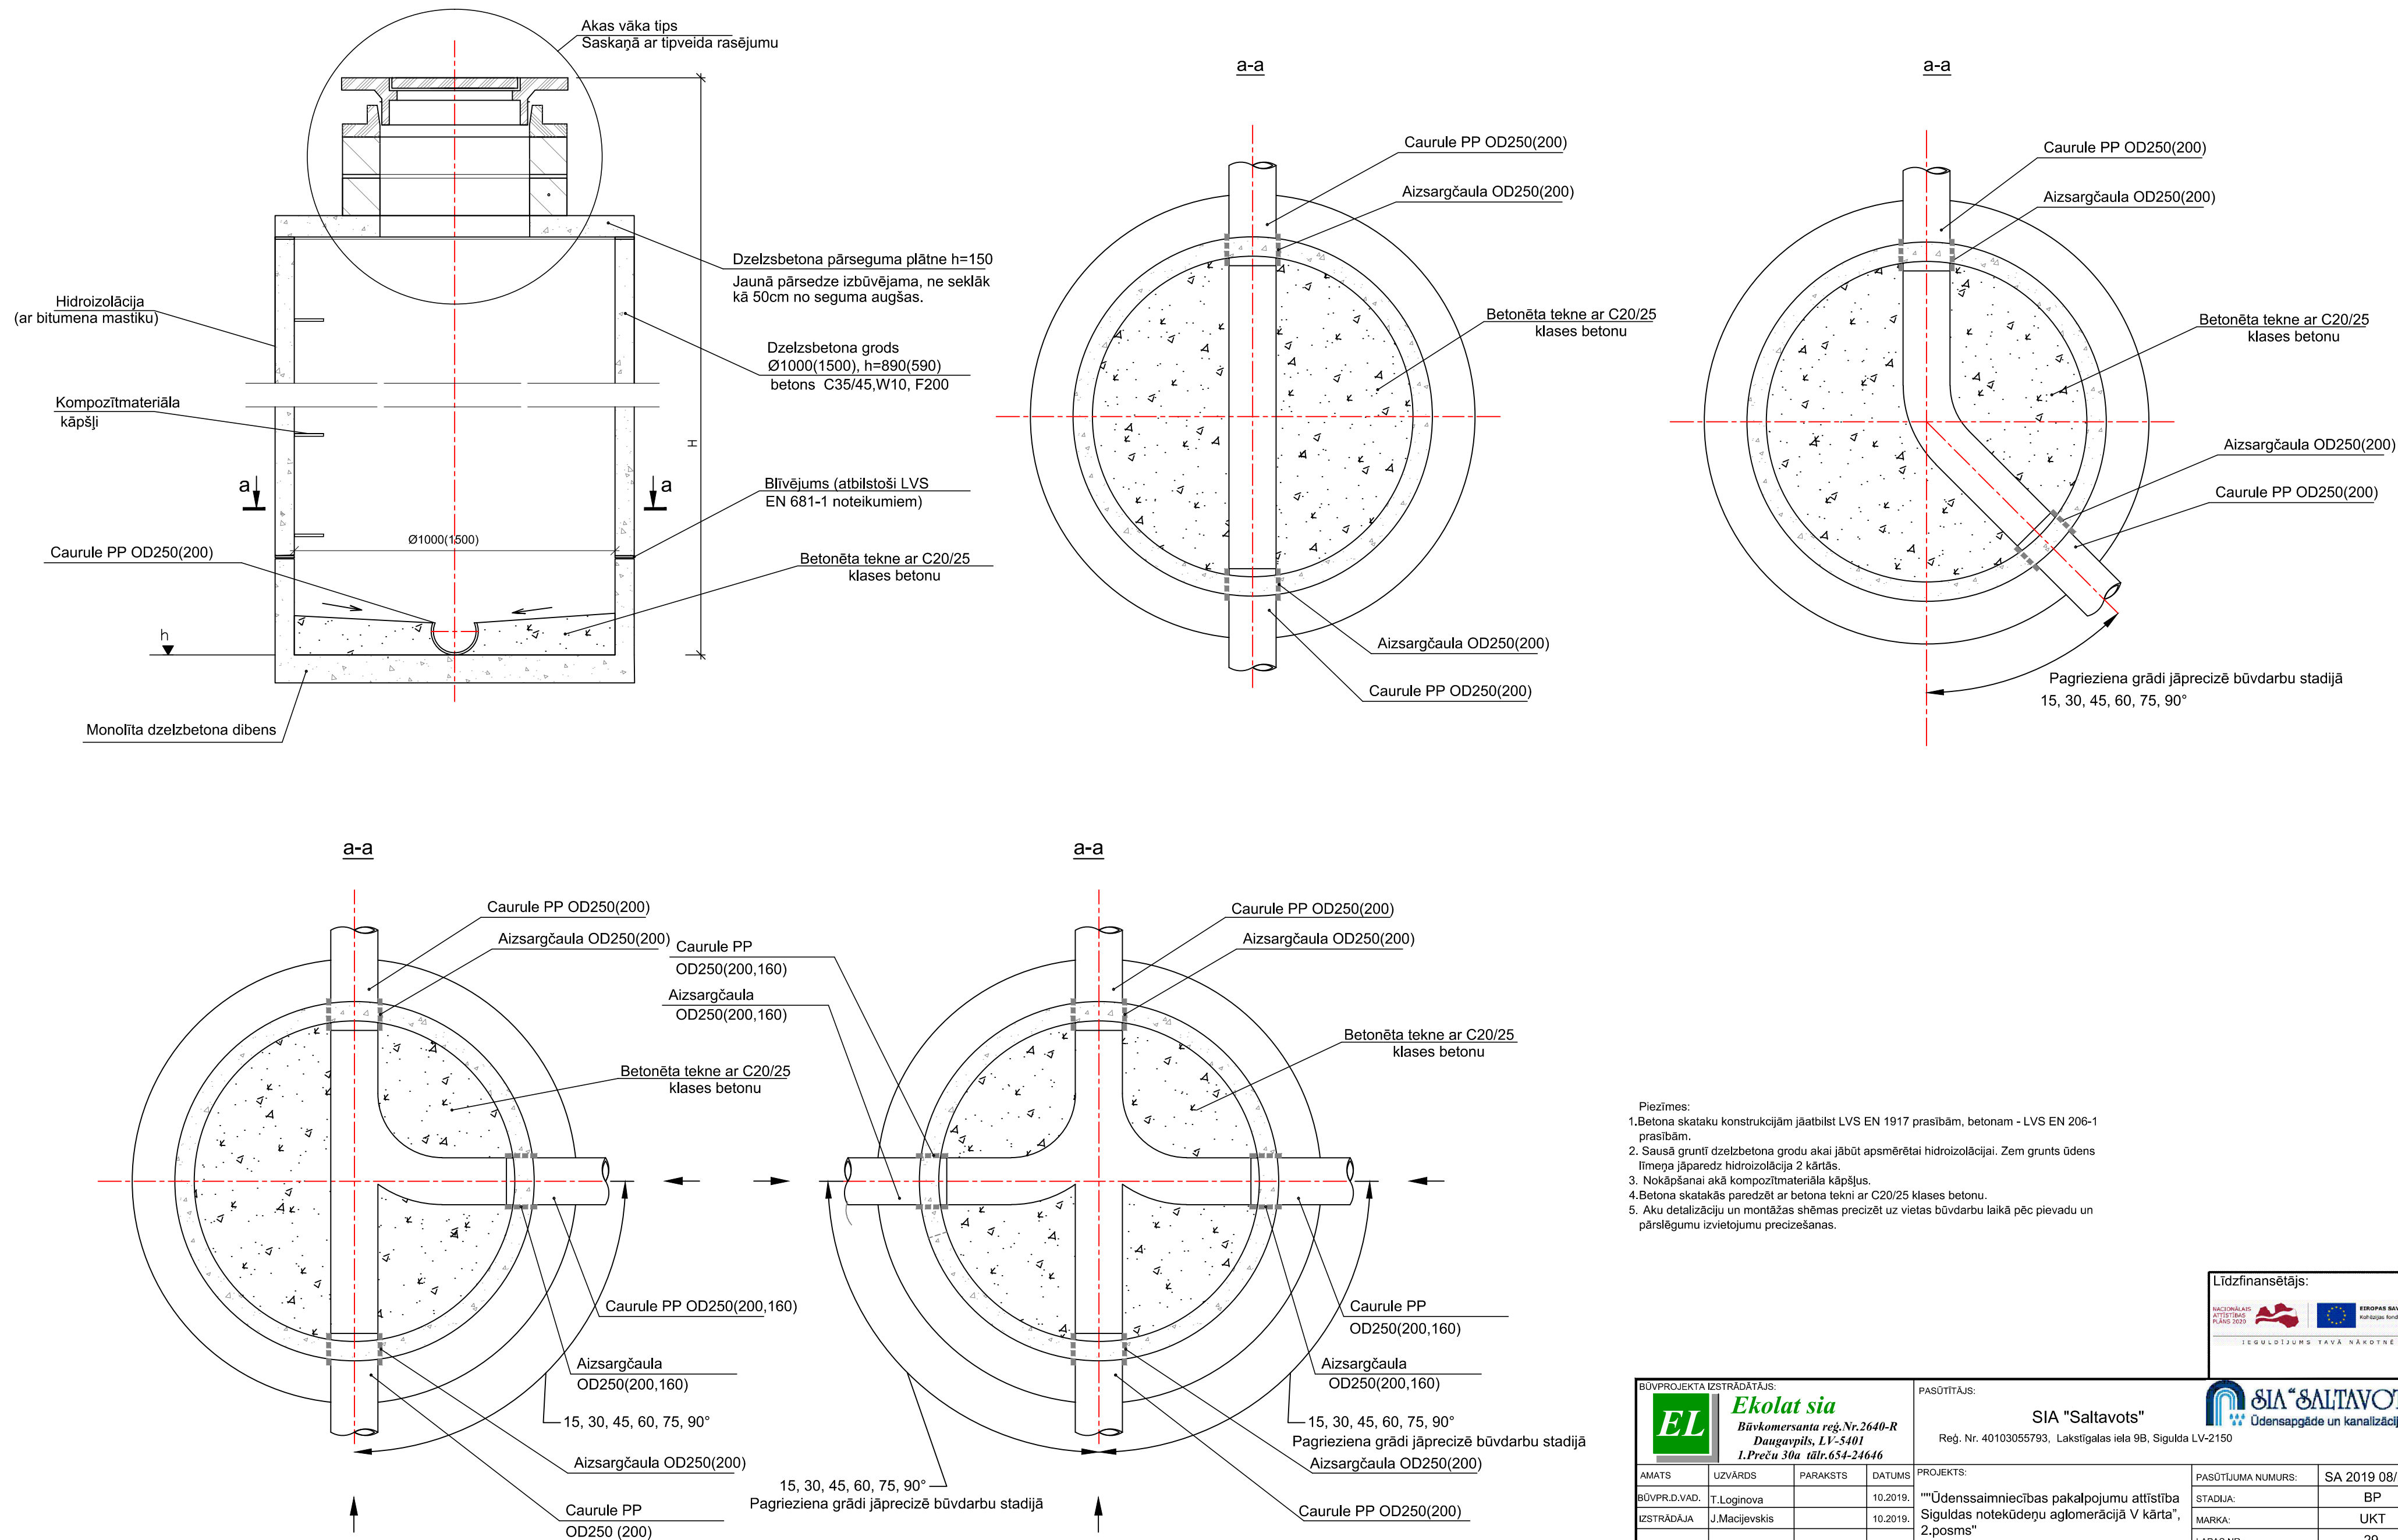

Piezīmes:

1. Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN 206-1 prasībām.
2. Sausā grūti dzelzbetona grodu akai jābūt apsmērētai hidroizolācijai. Zem grunts ūdens līmeņa jāparedz hidroizolācija 2 kārtās.
3. Nokāpšanai akā kompozītmateriāla kāpšļus.
4. Betona skatākas paredzēt ar betona tekni ar C20/25 klases betonu.
5. Aku detaļlioziju un montāžas shēmas precizēt uz vietas būvdarbu laikā pēc pievadu un pārslēgumu izvietojumu precizēšanas.

Līdzfinansētājs:



 **SIA "SALTAVOTŠ"**
Ūdensapgāde un kanalizācija

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL

Ekolat sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"

Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150

SIA "SALTAVOTS"

Ūdensapgāde un kanalizācija

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪTUMA NUMURS:	SA 2019 08/KF
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.	""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārtā", 2.posms"	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		10.2019.		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	29
					KOPEJO LAPU SKAITS:	34
					MEROGS:	b/m
FAILS:				Tipveida kanalizācijas dzelzsbetona skatakas	ARHĪVA REĢ. NUMURS: