

- PIEZĪMES:
- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
  - PE un PP caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izdīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
  - Caurulvados ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
  - Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
  - \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
  - Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
  - Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietās (atkārtās tranšējum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
  - Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiga uz rupju smilti.
  - Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
  - Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzpēņēmājam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Paskaidrojumi:

7. urbums - inženierģeoloģiskais griezum (izvietojuma shēma lapā UKT-2 un vispārīgā daļā)

2	Augšne, puteļņaina, grantaina, pelēka
1sk+gr	Uzbēdēta grunts - dolomīta šķembu un grantainas smiltis maisījums, gaiši brūns
1m	Uzbēdēta grunts - mērnas mālsmitis, sīksti plastiska, gaiši brūna
2	Augšne, ļoti puteļņaina un ar zemu org saturo, sabīdīga, pelēka
18mp	Mērnas mālsmitis, smilšaina, mīksti plastiska, vietām slapja, gaiši sārta brūna
18sp-pc	Mērnas mālsmitis, sīksti plastiska - puscietā, gaiši sārta brūna

Līdzfinansētājs:

AMATS:

UZVĀRDS: T.Loginova

PARAKSTS: N.Zīle

DATUMS: 10.2019.

PROJEKTA: Būvniecības pakalpojumu attīstība Siguldas noteikumu aglomerācijā V kārtā, 2.posma īstenošanai

RASEJUMS: Ūdensvada U1 garenprofils (Jāpogu iela)

FAILS:

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"

Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 98, Sigulda LV-2150

PASŪTĪTĀJA NUMURS: SA 2019 08/KF

STADIJA: BP


MARKA: UKT

LAPAS NR.: 9

KOPĒJO LAPU SKAITS: 34

MĒROGS: M1:500 Mv1:100

ARHĪVA REĢ. NUMURS: .....

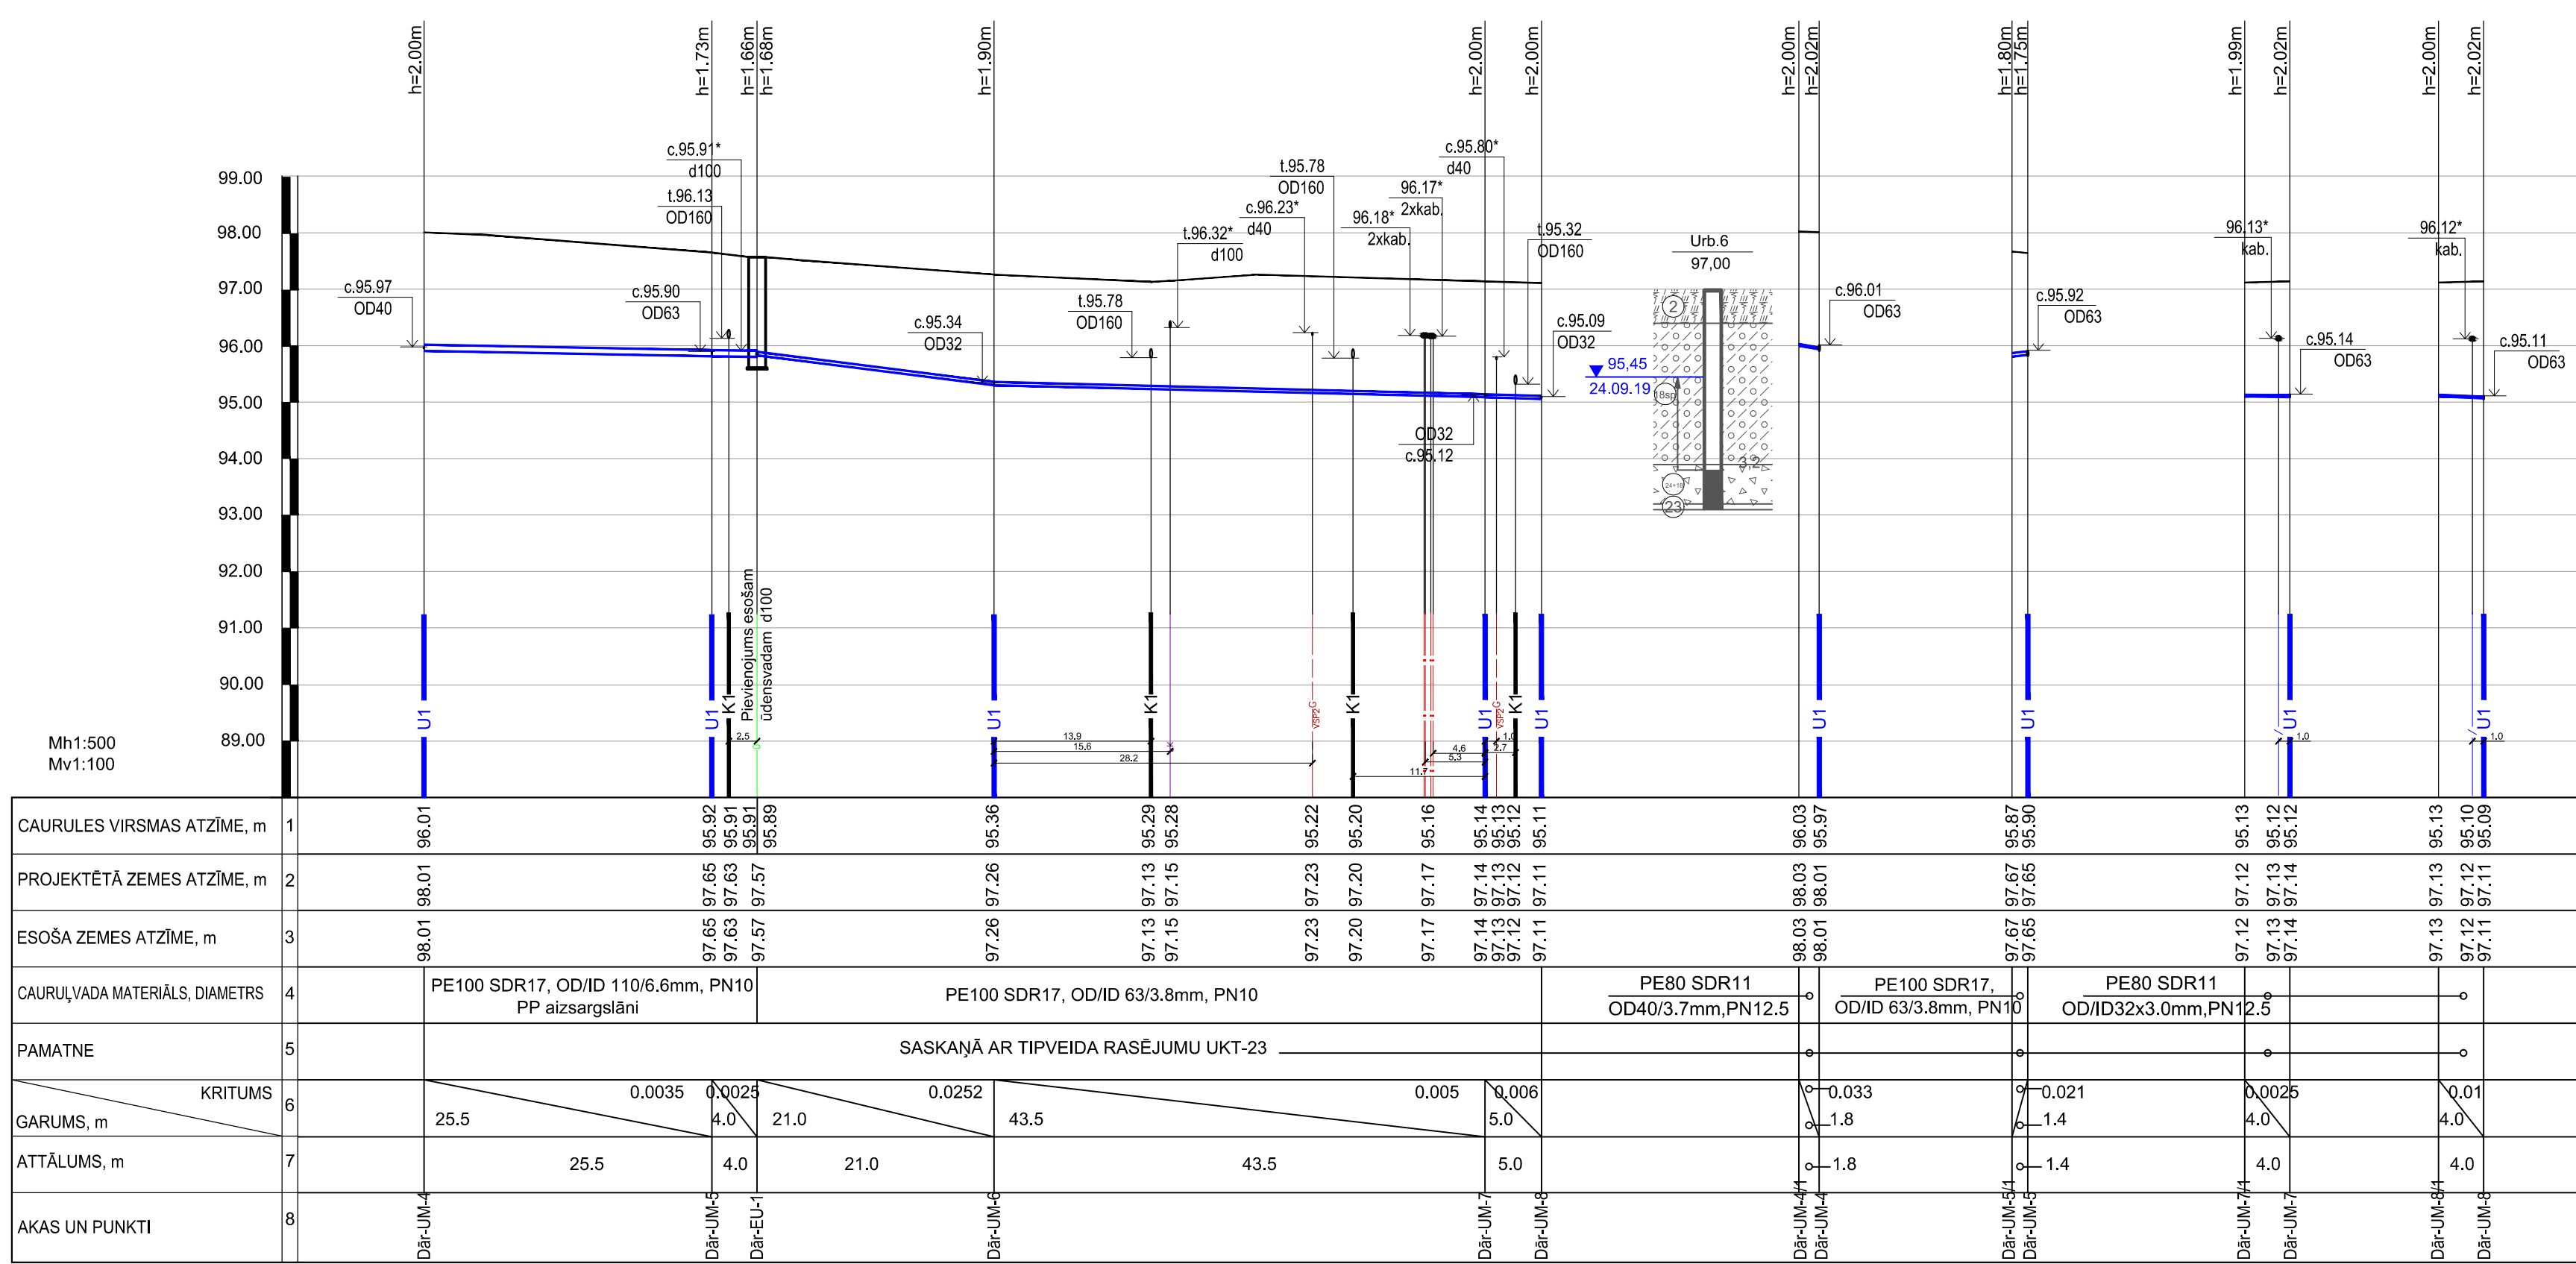

- PIEZĪMES:
- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
  - PE un PP caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izdīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
  - Caurulvados ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
  - Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
  - \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
  - Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
  - Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietās (atkārtās tranšējum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
  - Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiga uz rupju smilti.
  - Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
  - Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzpēņēmājam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Līdzfinansētājs:

AMATS:

UZVĀRDS: T.Loginova

PARAKSTS: N.Zīle

DATUMS: 10.2019.

PROJEKTA: Būvniecības pakalpojumu attīstība Siguldas noteikumu aglomerācijā V kārtā, 2.posma īstenošanai

RASEJUMS: Ūdensvada U1 garenprofils (Dārza iela)

FAILS:

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"

Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 98, Sigulda LV-2150

PASŪTĪTĀJA NUMURS: SA 2019 08/KF

STADIJA: BP

MARKA: UKT

LAPAS NR.: 10

KOPĒJO LAPU SKAITS: 34

MĒROGS: M1:500 Mv1:100

ARHĪVA REĢ. NUMURS: .....