



Tipveida kanalizācijas dzelzsbetona skatakas

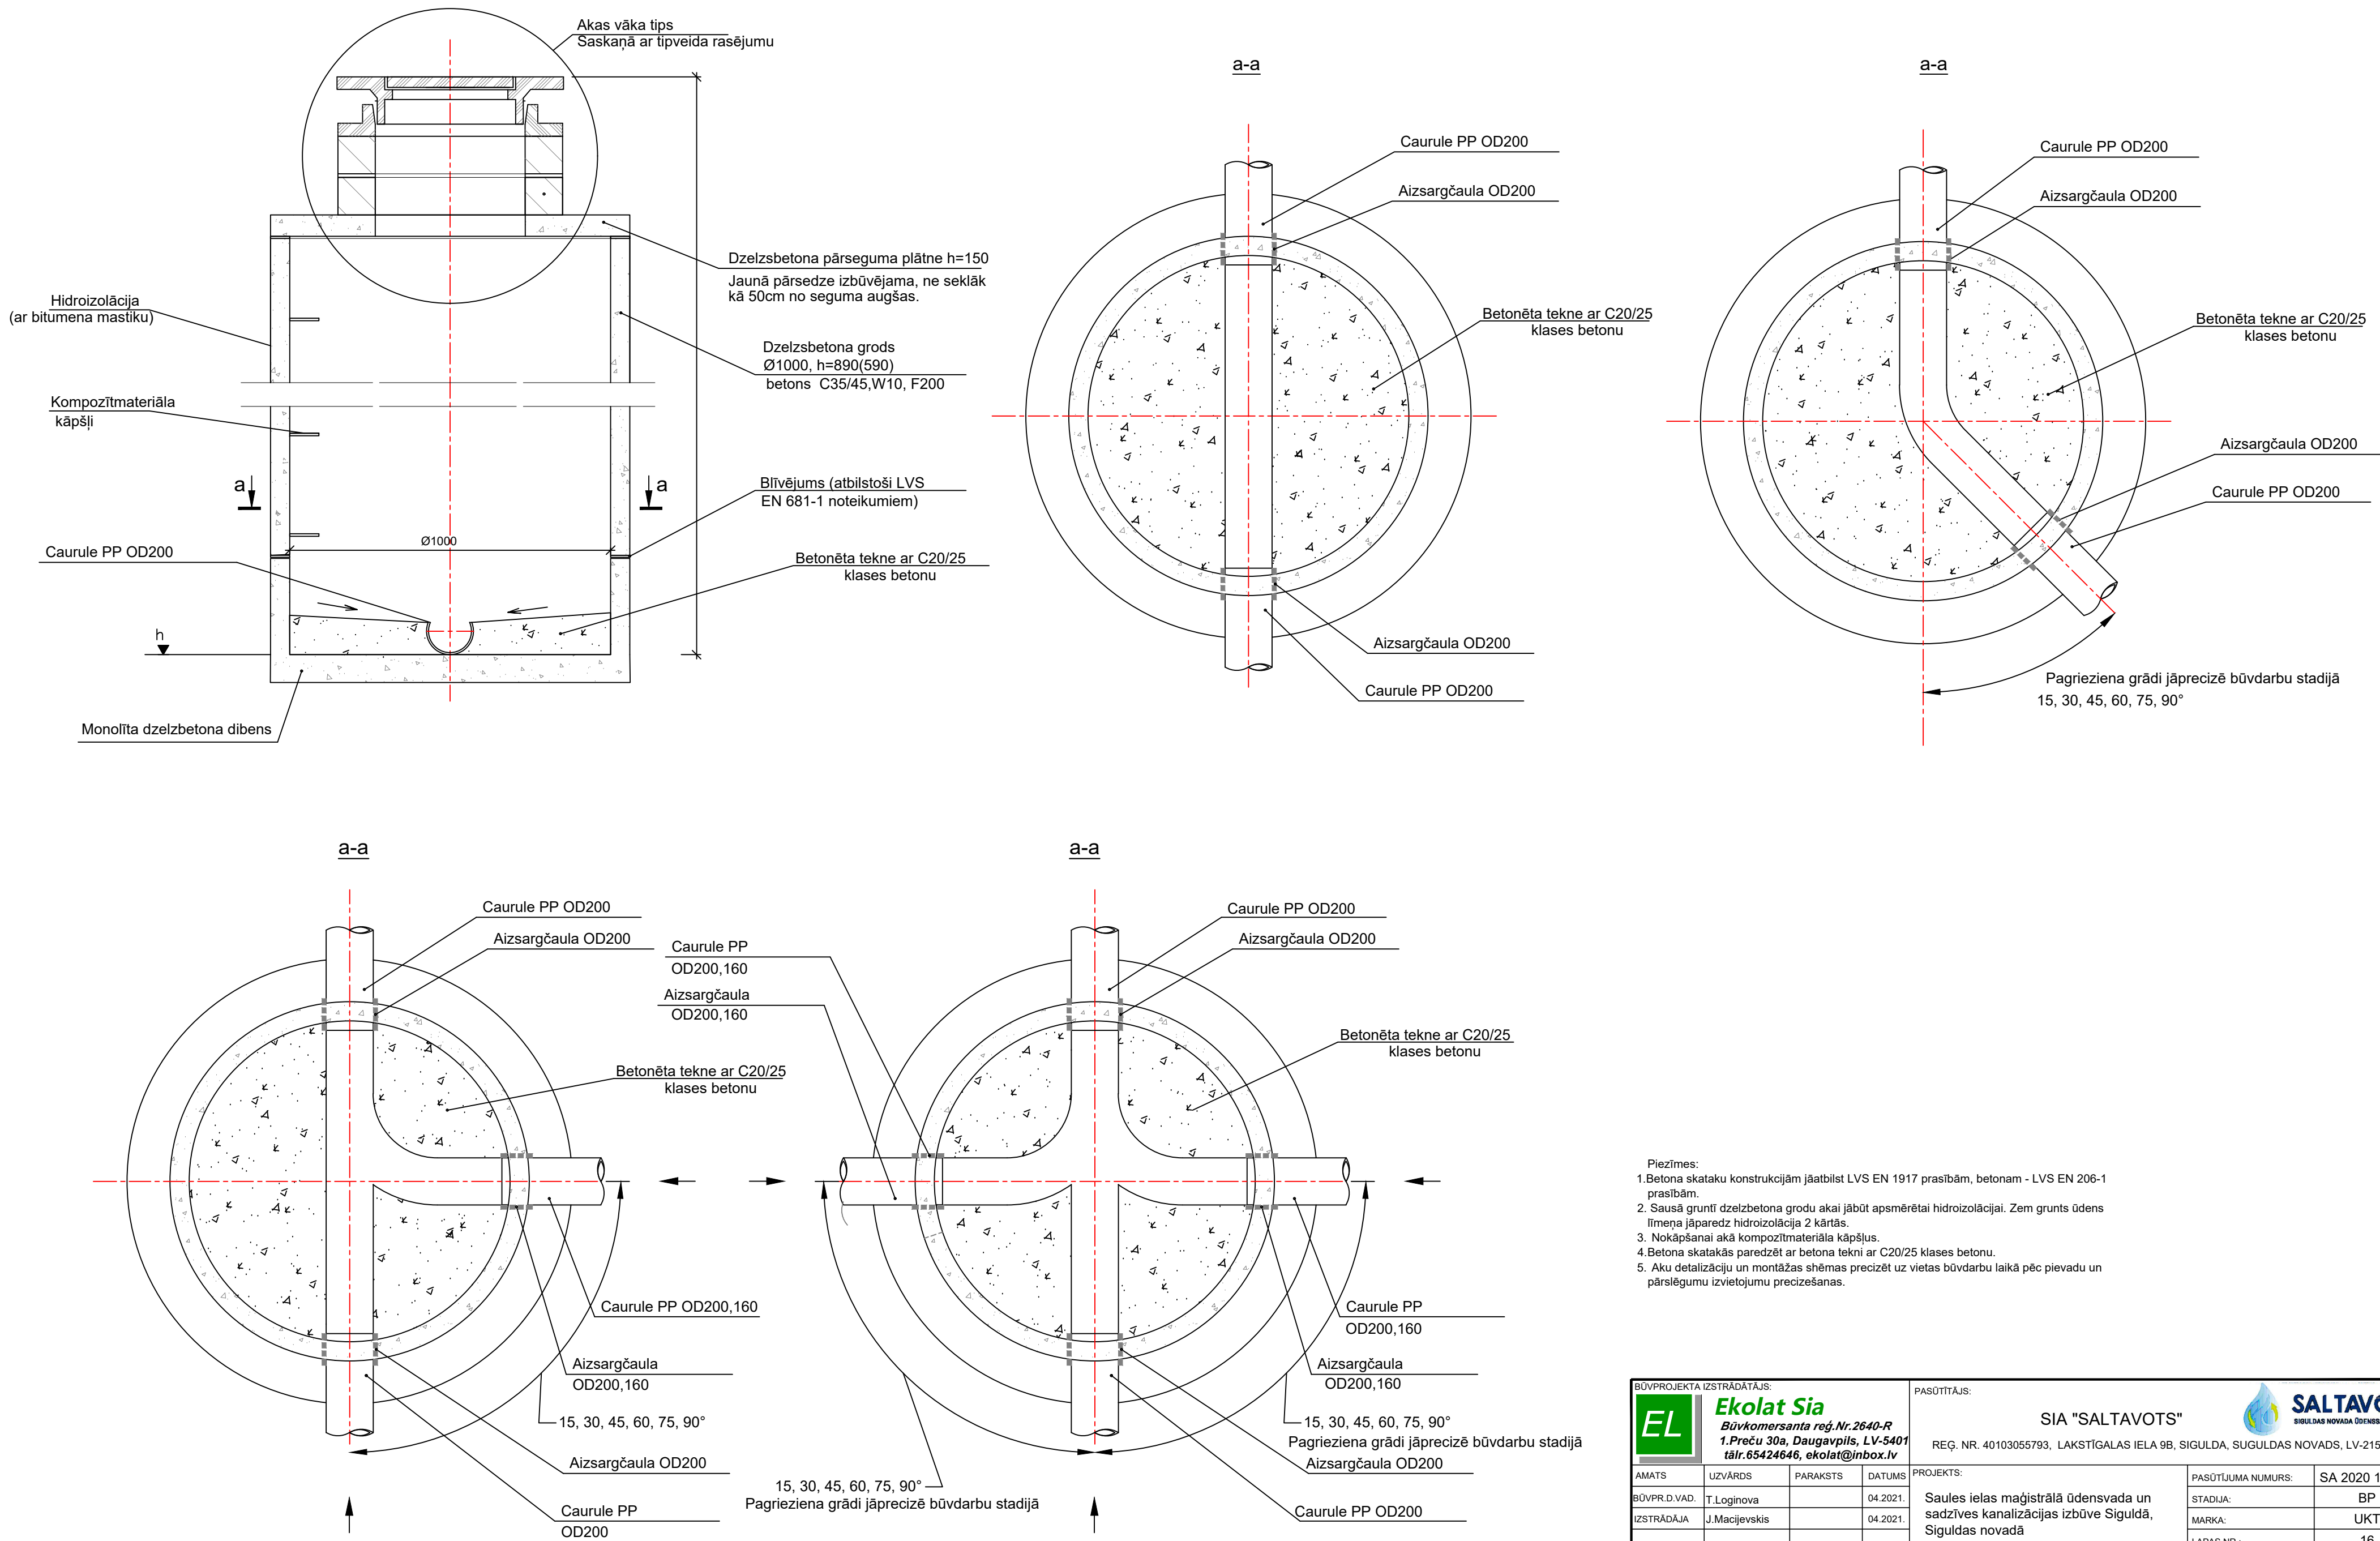

- Piezīmes:
1. Betona skatāku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN 206-1 prasībām.
  2. Sausā gruntī dzelzsbetona grodu akai jābūt apmērētai hidroizolācijai. Zem grunts ūdens līmeņa jāparedz hidroizolācija 2 kārtās.
  3. Nokāpšanai akā kompozītmateriāla kāpšļus.
  4. Betona skatākas paredzēt ar betona tekni ar C20/25 klases betonu.
  5. Aku detalizāciju un montāžas shēmas precizēt uz vietas būvdarbu laikā pēc pievadu un pārslēgumu izvietojumu precizēšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
 <b>Ekolat Sia</b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				SIA "SALTAVOTS" REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGĀLAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā		PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.			STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		04.2021.	RASĒJUMS: Tipveida kanalizācijas dzelzsbetona skatakas		MARKA:	UKT
						LAPAS NR.:	16
						KOPĒJO LAPU SKAITS:	20
						MĒROGS:	-
FAILS:						ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....